

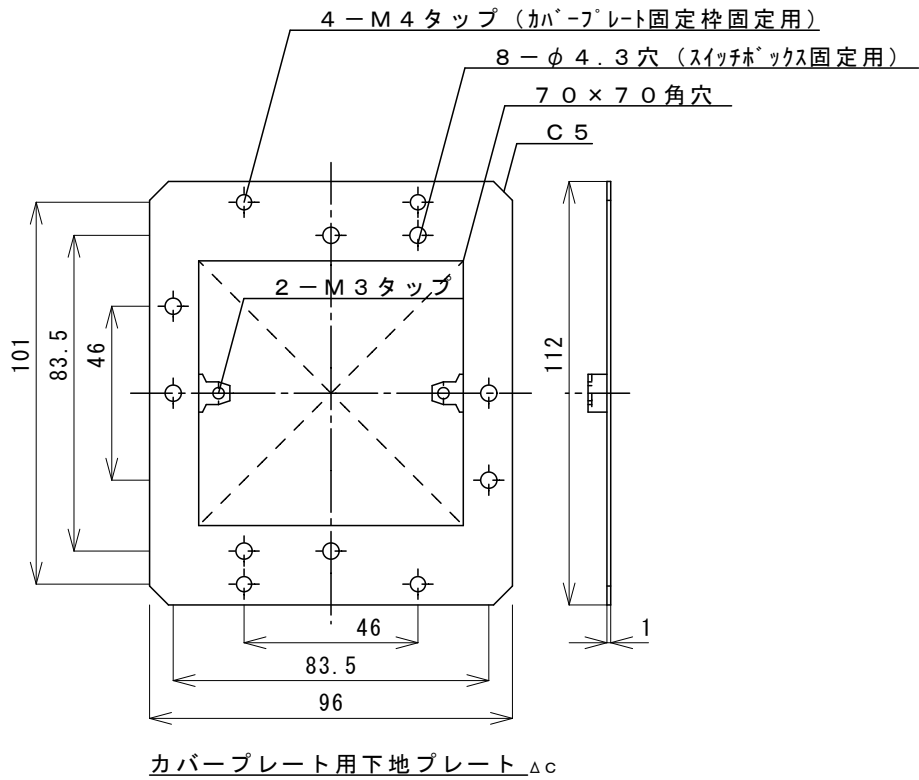
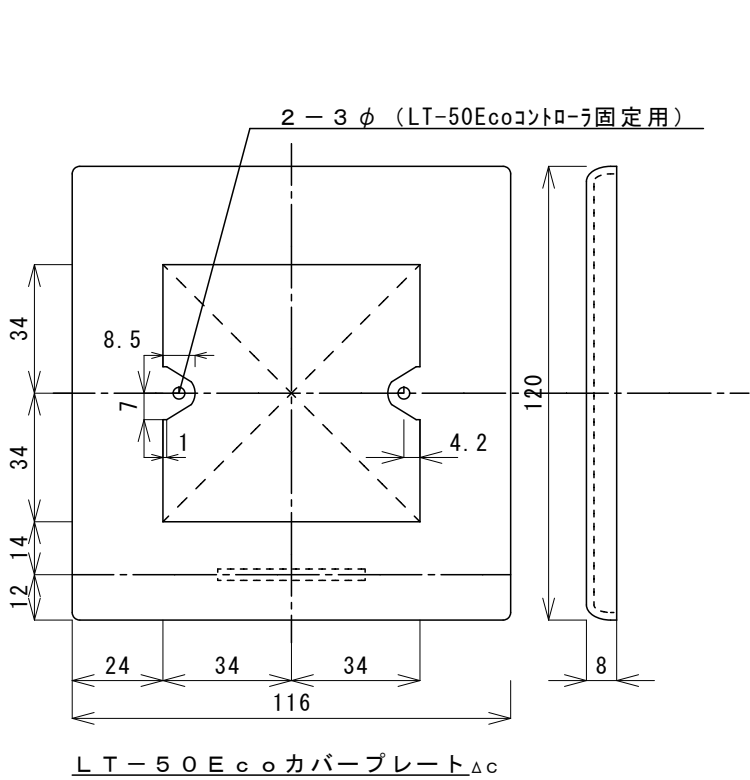



記号	名 称	摘 要
1	室内側フィルター	φ 1 3 0 t 1 0 m m
2	L T - 5 0 E c o 熱交換素子	
3	ファンユニット	電源 : D C 1 2 V
4	室外側フィルター	φ 1 4 0 t 1 0 m m
5	ファンユニット接続用コネクタ	ファン側
A	L T - 5 0 E c o コントローラ	電源 : A C 1 0 0 V
B	L T - 5 0 E c o V 型外気フード	△ D S 用 / W 用 / B 用 / C B 用
C	L T - 5 0 E c o 前面フラットパネル	
D	L T - 5 0 E c o パイプ	
E	気密フランジ	K S - V 4 K 1 5 0
F	気密ラバー	K S - V 4 K 1 5 0
G	通信ケーブル	4 心 0 . 9 m m
H	電源ケーブル	2 心 1 . 6 m m

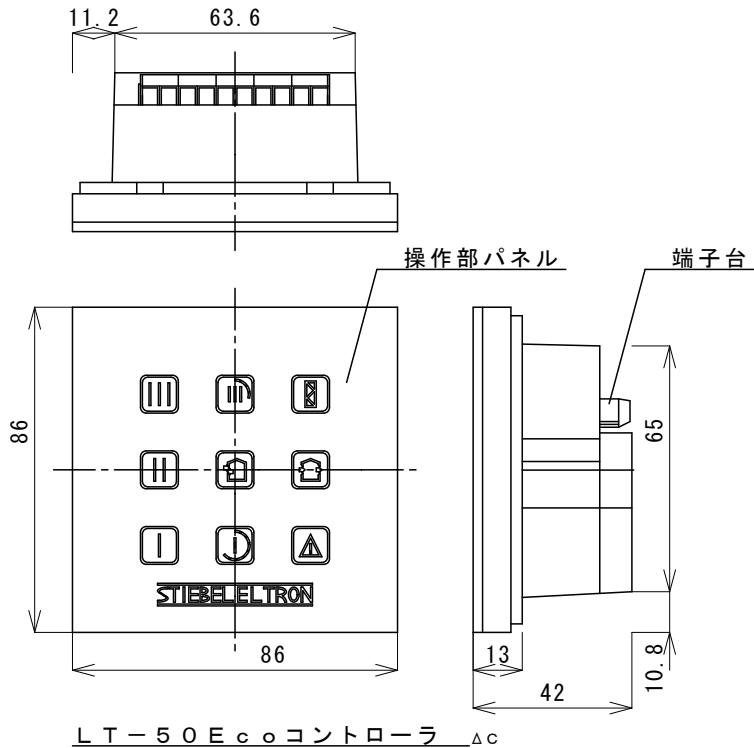

- <設置について>
1. 通電前に配線が間違っていないことを必ず確認してください。
 2. 下地プレートは、現地調達のスィッチボックスとネジでスィッチボックスに固定します。
 3. 二重絶縁のため、アース、ELBは不要です。
 4. LT-50 Eco コントローラには、必ず2台のLT-50 Eco ファンユニットモジュールを接続します。

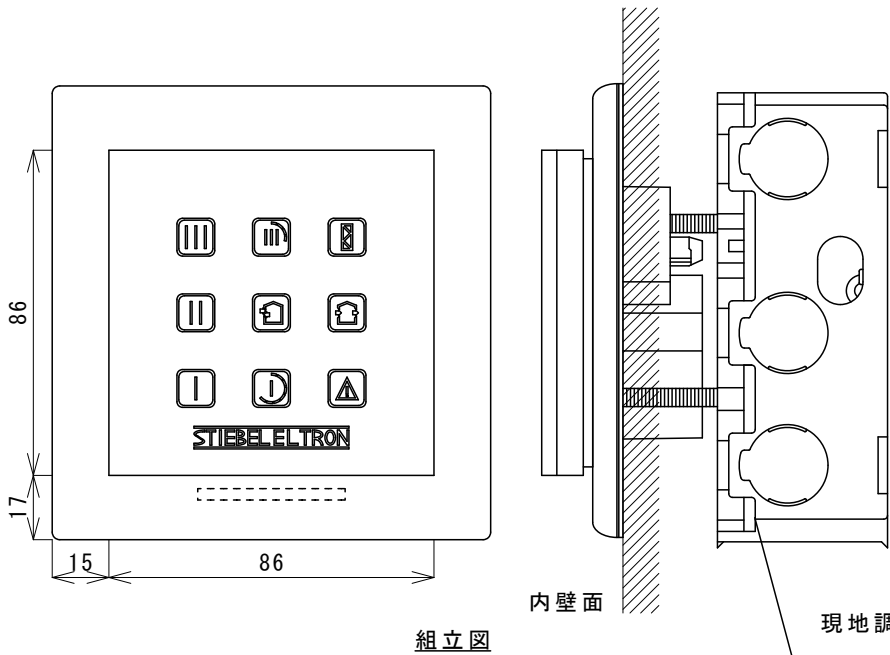

現地調達品：パナソニック住宅スィッチボックス
DM84200（ネジ付）相当

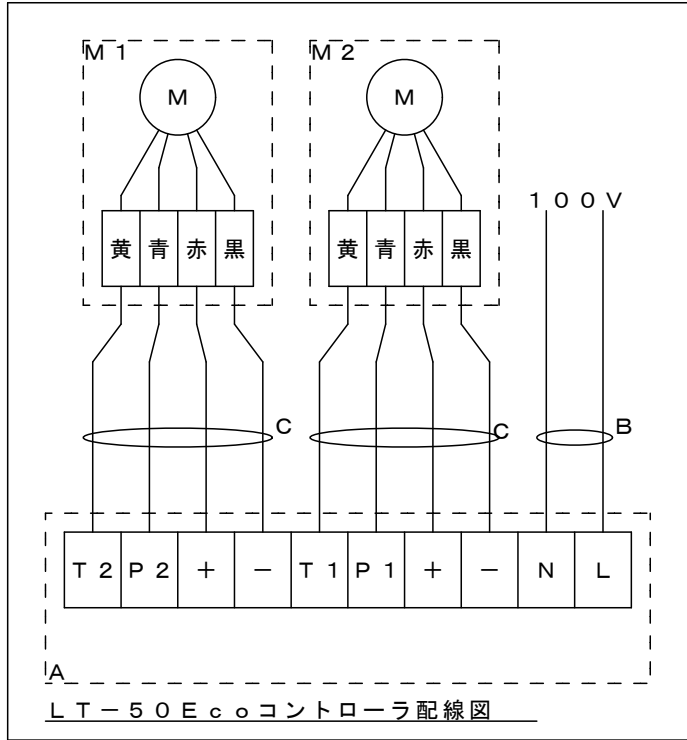

記号	名 称	摘 要
A	LT-50 Eco コントローラ	電源 100V 50/60Hz
B	電源ケーブル	2心 1.6mm
C	通信ケーブル	4心 0.9mm
M	ファンユニット	DC 12V
M1	LT-50 Eco ファンユニットモジュール1	
M2	LT-50 Eco ファンユニットモジュール2	
I	弱運転	操作部パネル
II	中運転	操作部パネル
III	強運転	操作部パネル
D	8時間弱運転（ナイトモード）	操作部パネル
E	熱交換モード	操作部パネル
F	4時間強運転（急速換気）	操作部パネル
G	警告灯	操作部パネル
H	換気モード	操作部パネル
J	フィルター清掃サイン	操作部パネル

型 式	外形寸法（mm）						質量 （kg）	定格電圧 （V）	定格周波数 （Hz）	感電保護 クラス	
	露出部			隠蔽部							
	高さ	幅	奥行	高さ	幅	奥行					
LT-50 Eco コントローラ	86.0	86.0	21.0	65.0	63.6	29.0	0.17	100	50/60	Ⅱ（二重絶縁）	
備考	記号	図 面 来 歴				日付	担当	承認	承認	点検	設計
	△								太田	松井	日本スティーベル株式会社
	△										
	△										
	C	部品の仕様変更 ΔC				2019.7.2	青木	平山			
	B	部品名称変更				2016.10.5	青木	太田			

御注文先	殿	納入先	殿向
名称	図番	番	1A516701△C