


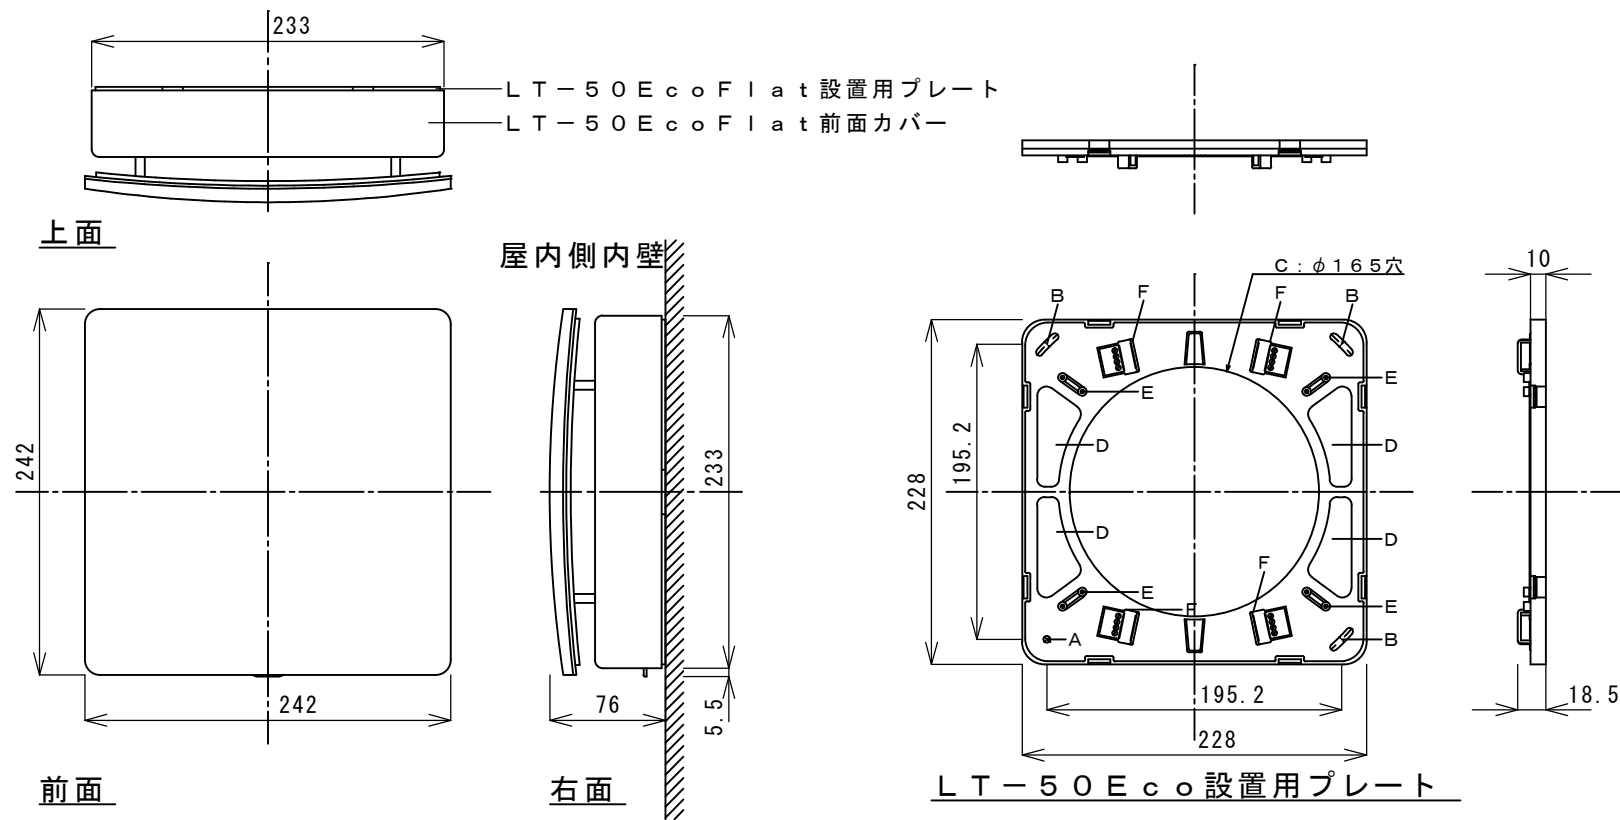

<設置について>

1. 事前にLT-50 Eco パイプを通すφ160の穴を内壁に開けます。
2. 事前にLT-50 Eco コントローラからの通信ケーブルを、ケーブル通し用穴から出します。
3. ケーブル通し用穴は、1ヶ所のみ使用します。
4. LT-50 Eco コントローラからの通信ケーブルは、必ずケーブルクランプに固定します。
5. LT-50 Eco Flat 設置用プレートの固定は、下地に対して適切な長さのφ5ネジ4本で固定します。
6. LT-50 Eco Flat 設置用プレートと、LT-50 Eco Flat 前面カバーは、ネジなしで固定できます。

記号	名 称	摘 要
A	壁固定用穴	φ5ネジ用 左下1ヶ所
B	壁固定用長穴	φ5ネジ用 5×19 3ヶ所
C	φ165パイプ通し用穴	
D	ケーブル通し用穴	4ヶ所（いずれか1ヶ所のみ使用）
E	ケーブルクランプ	4ヶ所（いずれか1ヶ所のみ使用）
F	コネクタ固定位置	4ヶ所（いずれか1ヶ所のみ使用）

型式	外形寸法（mm）			質量 （kg）
	高さ	幅	奥行	
LT-50 Eco 前面フラットパネル	242	242	76	0.39

備考	記号	図 面 来 歴	日付	担当	承認	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向
	△					平山	松井	△	青木	尺度	1 : 5			
	△				日付					2018. 01. 30				
	△					日本スティーベル株式会社						名称	図番	1 D 5 1 8 1 0 1 
	B	取り外し指定の無い部品図の削除と名称変更	2026. 09. 01	青木	平山									
	A	初版	2018. 01. 30	青木	平山									

		納入先	殿 向	
ツイン・エアー・フレッシュ ダクトレス第一種熱交換換気システム LT-50 Eco 前面フラットパネル		図 番	1 D 5 1 8 1 0 1 	