

LWZ-170EPlus 試験成績書


1. 適用

熱交換換気システム LWZ-170EPlus

2. 結果

項目	設定風量	規格値	試験規格
消費電力	150 m ³ /h	26.2 W	JIS B 8628 : 2017
	225 m ³ /h	54.7 W	
	300 m ³ /h	112.6 W	
比消費電力	150 m ³ /h	0.17 W/m ³ /h	JIS B 8639 : 2017
	225 m ³ /h	0.24 W/m ³ /h	JIS B 8628 : 2017
	300 m ³ /h	0.38 W/m ³ /h	
有効換気量率	150 m ³ /h	95.1%	JIS B 8639 : 2017
	225 m ³ /h	97.5%	
	300 m ³ /h	98.1%	
温度交換効率 *1	150 m ³ /h	97.1%	JIS B 8639 : 2017
	225 m ³ /h	93.4%	
	300 m ³ /h	89.1%	

*1 : 暖房条件時の温度交換効率

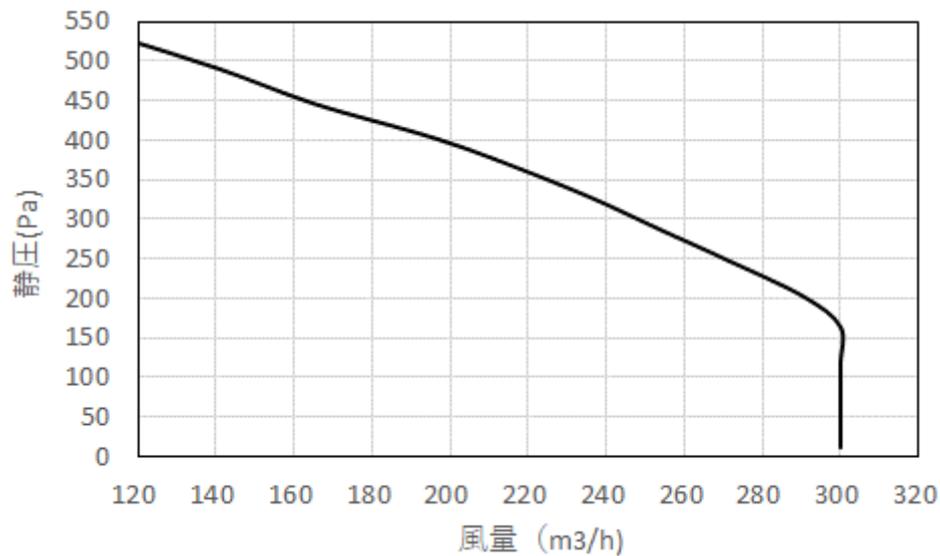

LWZ-170EPlus PQ曲線図