


ダクトレス第一種熱交換換気 LT-50Pro 正誤表

ページ／項目	正	誤
P.36/P.44	下表－１ 参照	下表－２ 参照

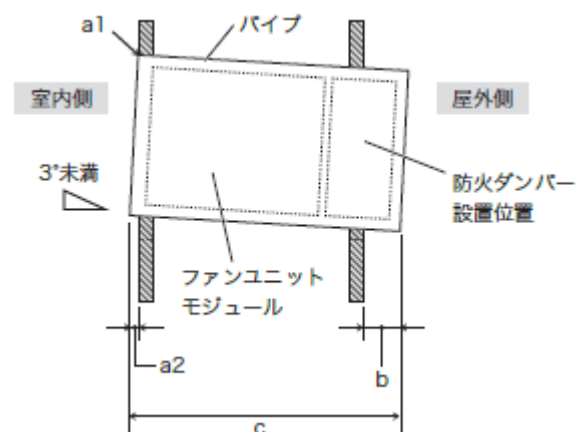

下表－１（正）

室内側		a 1（上端）＝ 0 mm（上端はツライチ） a 2（下端）＝ 3 mm以下
室外側	LT-50ProS/SD/W/WD/B/BD/CB/CBD の場合	b＝ 1 0 mm以上 1 1 0 mm以下
	LT-50ProSDF の場合	b＝ 1 0 mm以上 1 2 5 mm以下
	LT-50ProSK/SDK/WK/WDK/BK/BDK/CBK/CBK の場合	b＝ 1 0 mm以上 8 0 mm以下
	LT-50ProSDFK/WDFK/BDFK の場合	b＝ 1 0 mm以上 1 4 0 mm以下
	LT-50ProSV/SDV/WV/WDV/BV/BDV/CBV/CBDV の場合	b＝ 1 5 mm以上 1 0 0 mm以下
パイプ全長（c）		パイプにファンユニットモジュールのみをセットしている場合：最低 2 2 0 mm必要 パイプにファンユニットモジュールと防火ダンパーをセットしている場合：最低 2 8 0 mm必要

下表－２（誤）

室内側	a 1（上端）＝ 0 mm（上端はツライチ） a 2（下端）＝ 3 mm以下
室外側	b＝ 8 0 mm以上 1 1 0 mm以下
パイプ全長（c）	パイプにファンユニットモジュールのみをセットしている場合：最低 2 2 0 mm必要 パイプにファンユニットモジュールと防火ダンパーをセットしている場合：最低 2 8 0 mm必要