

	電源オン/オフボタン		熱交換モードボタン
	強 (風量Ⅲ) ボタン		換気モードボタン
	中 (風量Ⅱ) ボタン		急速換気モードボタン
	弱 (風量Ⅰ) ボタン		ナイトモードボタン

リモコンボタン一覧


	給排気風量 (m3/h)	消費電力 (W)	騒音 (dB(A))	エンタルピー交換効率 (%)	
				暖房条件	冷房条件 <sup>△B</sup>
強	50	5.20	31	73	65
中	30	4.15	21	80	71
弱	15	3.61	12	86	77

給排気風量：DIN24163準拠  
 消費電力：JISB8628準拠  
 騒音：ISO3741準拠  
 エンタルピー交換効率：EN308準拠


番号	名称	摘要
1	前面プレート	
2	パイプ	
3	外気フード	
4	ファンユニットモジュール	
5	全熱交換素子	
6	ファン	
7	コネクタ	ファンユニットモジュール側
8	室内側フィルター	φ140×H10mm
9	室外側フィルター	φ130×H10mm

形式	外形寸法 (mm)								質量 (kg)			許容周囲温度 (°C)	台数
	前面プレート			パイプ		外気フード			前面プレート	パイプ	外気フード		
	幅	高さ	奥行	長さ	径	高さ	幅	奥行					
LT-50Pro	235	285	71	350	160	260	310	144	0.94	1.80	1.78	-20~50	


備考	記号	図面来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向
						太田	松井		青木					
	C	壁内の納まり寸法の訂正 ΔC	2019.11.05	青木	平山	日本スティーベル株式会社						名	図	番
	B	冷房条件時のエンタルピー交換効率の訂正 ΔB	2018.1.15	青木	平山									
														1A517401 <sup>△C</sup>

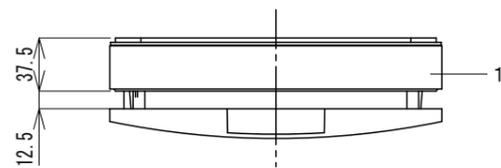


前面プレート上面

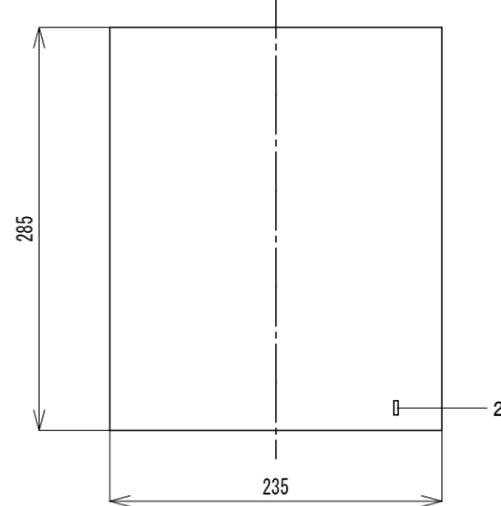


前面プレート前面

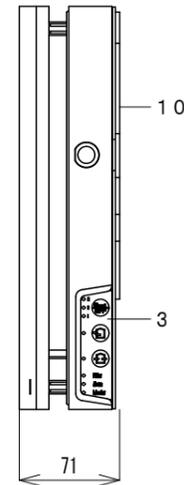

前面プレート右面

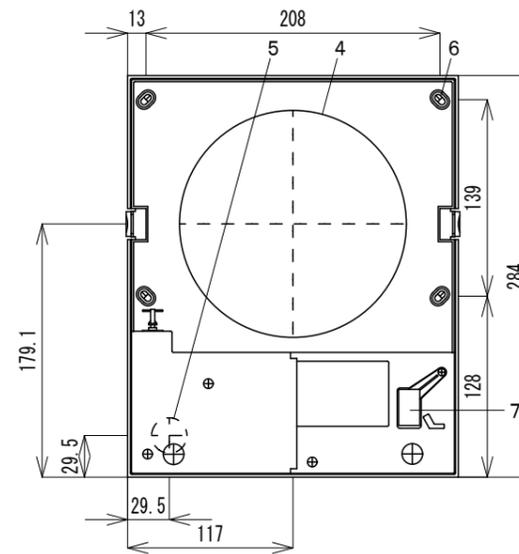

固定プレート前面

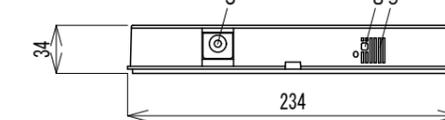

固定プレート下面

- ■ 風量設定ボタン  
強 (風量Ⅲ)
- ■ **Speed OFF** 中 (風量Ⅱ)
- | 弱 (風量Ⅰ)
- 消灯 (停止)
- 熱交換モードボタン
- 換気モードボタン
- Filter フィルター清掃ランプ
- Alarm 警告ランプ
- Master 親機ランプ


操作部詳細

番号	名称	摘要
1	前面パネル	
2	運転ランプ	
3	操作部	
4	パイプ通し穴	φ160.5
5	電源ケーブル引込口	
6	壁固定ネジ用穴	長穴8.5×4.5 ×4ヶ所
7	ディップスイッチカバー	基板上のディップスイッチ操作用
8	リモコン受光部	
9	温湿度センサー	
10	固定プレート	

形式	外形寸法 (mm)			質量 (kg)	許容周囲温度 (°C)	台数
	幅	高さ	奥行			
LT-50Pro	235	285	71	0.94	-20~50	

	給排気風量 (m3/h)	消費電力 (W)	騒音 (dB(A))	エンタルピー交換効率 (%)	
				暖房条件	冷房条件
強	50	5.20	31	73	66
中	30	4.15	21	80	72
弱	15	3.61	12	86	78

備考	記号	図面来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向	
															尺度
						太田	松井		青木						
日本スティーベル株式会社												名称	ツイン・エア・フレッシュ ダクトレス第一種熱交換換気システム LT-50Pro前面プレート仕様図	番	1A517402

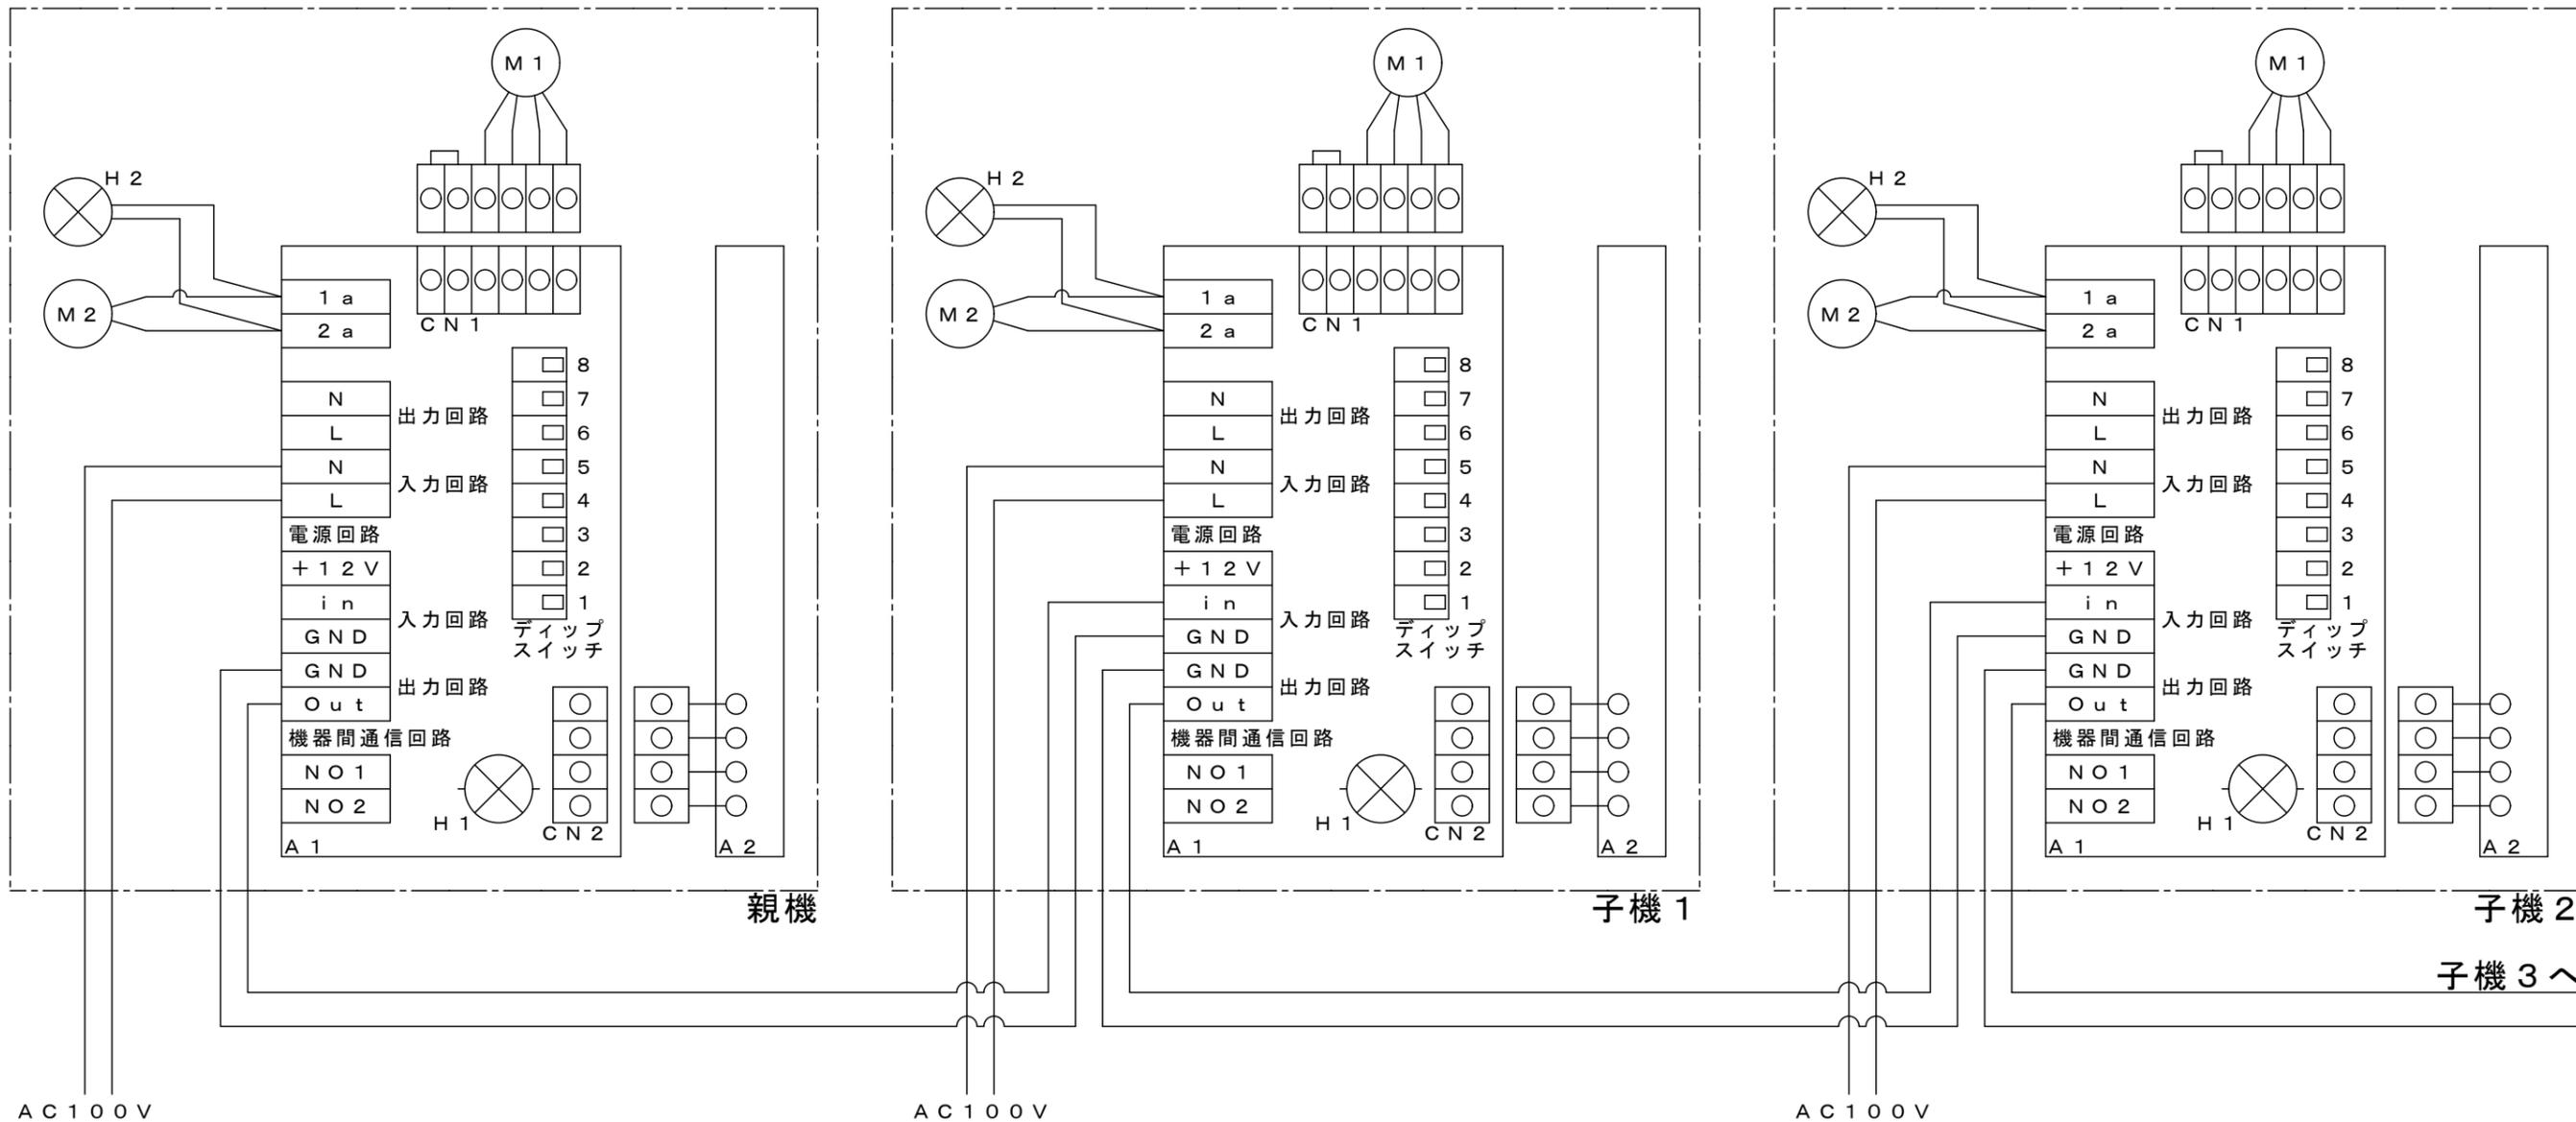

< 注意事項 >

- 1台の親機に対して子機は9台以内にしてください。
- 機器間の通信配線は、20m以内にしてください。
- 通電ランプがチラつく場合がありますが、異常ではありません。
- 機器間の通信回路の配線は、直列として並列に分岐しないでください。
- 機器間通信回路は、DC12Vに対応した配線をしてください。

記号	名称	摘要
A 1	メイン基板	
A 2	操作部基板	
CN 1	ファン用モーターコネクタ端子台	
CN 2	基板間コネクタ端子台	
H 1	運転ランプ	
H 2	通電ランプ	
M 1	ファン用モーター	
M 2	シャッター用モーター	

備考	記号	図面来歴	日付	担当	点検	承認	点検	設計	製図	投影	第三角法	御注文先	納入先	殿向	
						太田	松井		青木	尺度	—				
						日本スティーベル株式会社				日付	2017.6.1				
												名	ツイン・エアー・フレッシュ ダクトレス第一種熱交換換気システム LT-50Pro配線図	図 番	1A517403A